



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС NL.ГБ04.В01380

Срок действия с 19.02.2010 г. по 18.02.2013 г.

№ 0098725

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Per. № РОСС RU.0001.11ГБ04 ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СТВ»  
607190, г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37  
телефон (83130) 454-78, факс (83130) 455-30

## ПРОДУКЦИЯ

Приводы для трубопроводной арматуры. Электрооборудование взрывозащищенное в соответствии с приложением к сертификату.

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):  
37 9100

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52350.0-2005  
ГОСТ Р 52350.1-2005  
ГОСТ Р 52350.11-2005

КОД ТН ВЭД России:  
8501 20 000 9

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Emerson Process Management, Valve Automation division  
Asveldweg 11, 7556 BR Hengelo, the Netherlands

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Emerson Process Management, Valve Automation division  
Asveldweg 11, 7556 BR Hengelo, the Netherlands  
Телефон: + 31 74 256 10 00, Факс: + 31 74 250 48 22

## НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № СЗ -634/10 от 14.02.2010 г. Центра сертификации "СТВ" (Per.№ РОСС RU.0001.11ГБ04)
- акта о результатах анализа состояния производства от 02.02.2010 г. Центра сертификации "СТВ" (Per.№ РОСС RU.0001.11ГБ04)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия применения - в соответствии с Дополнением к сертификату.  
Схема сертификации За



Руководитель органа

Эксперт

*В.В. Байрак*  
подпись  
*В.Н. Липавский*  
подпись

В.В. Байрак

инициалы, фамилия

В.Н. Липавский

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0256885


## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС NL.ГБ04.В01380

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
37 9110 8501 20 000 9	Электрические приводы типа EL55, EL100, EL150, EL200, EL350, EL500, EL800, EL1200, EL1600, EL2500 с местным блоком управления, с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4	Документация изготовителя
37 9110 8501 20 000 9	Электрические приводы типа ELQ100, ELQ200, ELQ300, ELQ500, ELQ800 с местным блоком управления и дополнительным боксом (опция) с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4	то же
42 1831 9032 81 000 9	Позиционер типа F20 с маркировкой взрывозащиты 1ExibIIC6	..
34 2810 8536 50 190 8	Выключатель типа HDX с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIC6	..

Изготовитель: «Emerson Process Management, Valve Automation division», Нидерланды

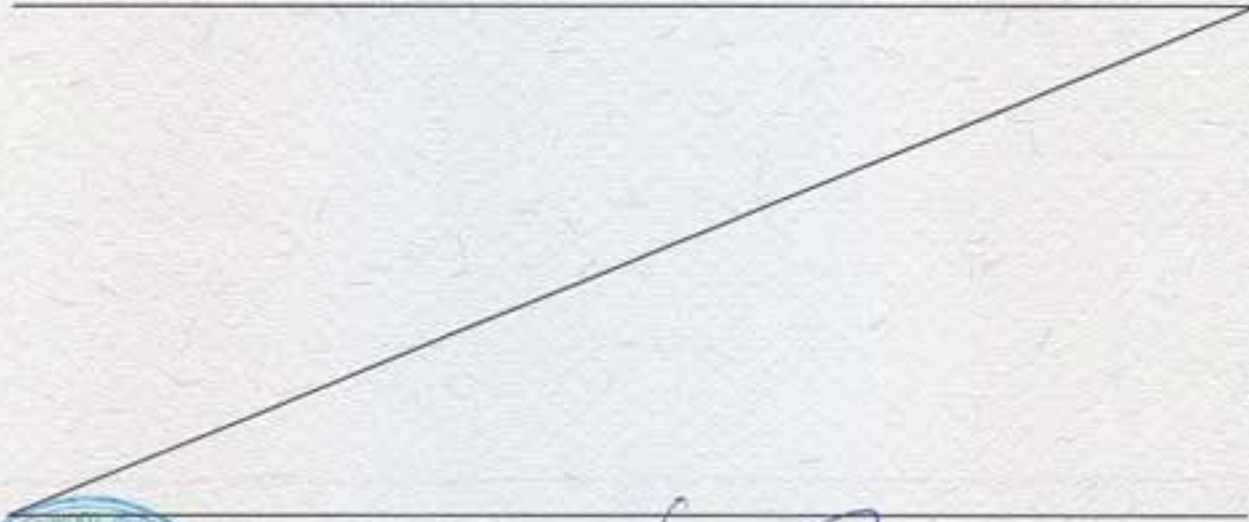

Руководитель органа

Эксперт


В.В. Байрак

инициалы, фамилия

В.Н. Липавский

инициалы, фамилия